

1. Descrizione e campo di applicazione


Pompa completamente automatica per lo scarico di condensa di sistemi di aria condizionata e refrigeratori nei casi in cui il drenaggio per gravità non è possibile.

2. Dati tecnici

	NTH7.1	NTH7	NTH10.1	NTH10
Assorbimento motore P2 (W)	11	11	11	11
Voltaggio (V)	230 / 50Hz	230 / 50Hz	230 / 50Hz	230 / 50Hz
Portata max (l/h)	7.5	7.5	11	11
Prevalenza max (m)	22	22	22	22
Temperatura max. del liquido (°C)	35°	35°	35°	35°
Collegamento idraulico	1/4" - 6mm	1/4" - 6mm	1/4" - 6mm	1/4" - 6mm
Peso (kg)	1.1	1.1	1.1	1.1
Grado di protezione	IP20	IP20	IP20	IP20

3. Composizione fornitura

Pos.	Descrizione	note
1	POMPA	
2	STRUTTURA ANTIVIBRANTE	
3	VASCA	
4	TUBO RICEVENTE	10cm
5	INNESTO RAPIDO SENSORI	220cm
6	CAVO ALIMENTAZIONE / ALLARME ISTRUZIONI	200cm
	FASCETTA	
	BIADESIVO	
*	TUBO CONNESSIONE VASCA-POMPA	100cm
*	TUBO MANDATA	200cm
Solo versione		
*	10.1 e 7.1	

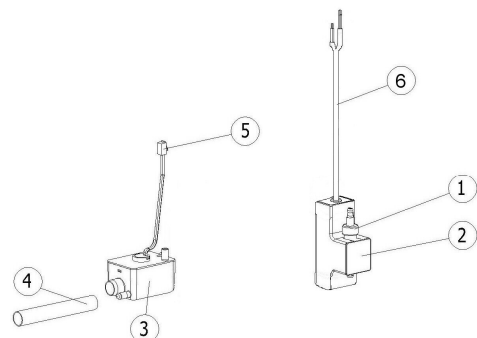


4.2 collegamento interno e cavo di segnalazione

Oltre al collegamento elettrico la vasca e la pompa devono essere collegate idraulicamente con tubo. Il sistema è fornito con uno speciale cavo elettrico che fornisce i collegamenti di alimentazione e segnalazione. Il cavo di segnalazione (allarme) può essere utilizzato per spegnere il sistema di condizionamento o attivare un sistema di allarme a basso voltaggio (max 5A).

! Si prega di riferirsi al manuale di istruzioni del sistema di condizionamento per le connessioni del corretto spegnimento oppure al manuale del sistema di allarme per le relative connessioni.



- Configurazione contatti -

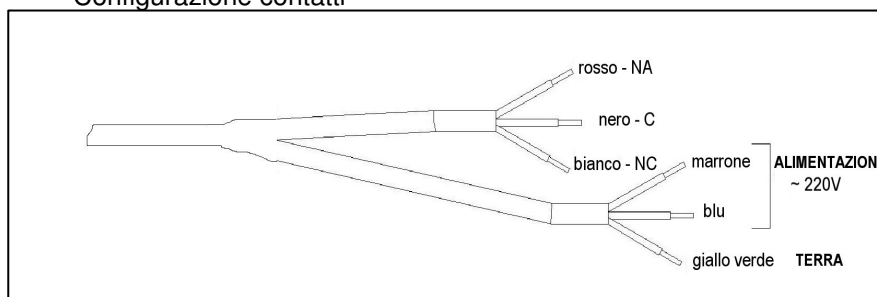

4.3 Collegamenti in pressione e presa d'aria

Tubazione in PVC con diametro interno da 5mm deve essere fermamente collegata all'innesto di mandata della pompa da un lato e ad un appropriato scarico dall'altro lato, facendo attenzione ad evitare l'attorcigliamento. Per evitare l'effetto sifone è necessario che lo scarico di condensa sia posizionato più in alto (+0.5m) del livello della vasca di raccolta dell'unità di condizionamento.

! **ATTENZIONE:** La non osservanza di quanto indicato può causare la marcia a secco o la rottura della pompa.

Deve essere inoltre assicurata la presa d'aria della vasca e il tubo non deve essere strozzato, attorcigliato o schiacciato.

4.4 Test

Un avviamento di prova deve essere effettuato in modo professionale dopo il collegamento dei componenti in modo da assicurare l'esclusione di trafiletti dell'impianto. A questo scopo la vasca deve essere riempita con acqua pulita finché la pompa non si avvia, attendendo successivamente lo spegnimento automatico. Questa operazione è da ripetersi 2-3 volte.

5. Limiti di utilizzo ed operazioni non consentite:

! **ATTENZIONE:** Questa pompa non può essere utilizzata con acque sporche particolarmente con:

- Liquidi contenenti solidi
- Liquidi contenenti particelle abrasive
- Liquidi infiammabili o esplosivi

Le NTH10, NTH10.1, NTH7, NTH7.1 devono essere installate esclusivamente in ambienti interni ed asciutti (la pompa non deve lavorare mai sommersa o parzialmente bagnata).

6. Manutenzione



ATTENZIONE:

Assicurarsi che il sistema sia disconnesso dalla rete elettrica prima di qualsiasi operazione di manutenzione!

Il corretto funzionamento, l'usura e la vita della pompa dipende principalmente dalla sua regolare manutenzione. Particelle di sporco e sedimenti si possono addensare sul fondo della vasca nel tempo, causando malfunzionamenti quali intasamenti della pompa o il blocco del galleggiante. Una regolare ispezione della vasca trasparente dovrebbe essere eseguita nel tempo. Questa operazione può essere facilmente eseguita rimuovendo il coperchio dell'angolo canale. Si raccomanda di eseguire un controllo sulla vasca e sulle tubazioni ogni due anni e, se necessario pulirle. Dopo tale operazione risciacquare con acqua pulita 2-3 volte.

ATTENZIONE:

Tutti i punti descritti sopra, relativi all'installazione e al primo avviamento devono essere osservati dopo le operazioni di manutenzione.



ATTENZIONE:

L'unità deve essere scollegata dall'alimentazione elettrica prima di effettuare operazioni di manutenzione!

7. Garanzia

Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto. Per usufruire della garanzia è necessario fornire la documentazione di acquisto. Ogni difetto costruttivo o di materiale nel periodo di validità della garanzia verrà riparato o sostituito senza ulteriori costi. Ogni danneggiamento risultante da un uso non corretto, in particolare da una non osservanza del manuale di istruzioni, e un'eccessiva usura o deterioramento del prodotto faranno decadere la garanzia. Ogni modifica o manomissione non autorizzata causeranno la perdita di garanzia.

8. Risoluzione dei problemi

Problema	Probabile causa	Rimedio
Portata ridotta	Tubazione strozzata o intasata	Pulire / distendere la tubazione
	Aspirazione pompa intasata	Pulire condotto di aspirazione
Il motore non parte	Sezione mandata troppo larga	Ridurre la sezione di mandata
	Alimentazione rete elettrica assente	Controllare l'alimentazione
	Cavo scollegato	Ripristinare il collegamento
La pompa non funziona in automatico	Pompa bloccata da impurità	Pulire la vasca e il corpo pompa
	Motore difettoso	Far sostituire da personale qualificato
Motore funzionante ma la pompa non porta acqua	Componenti elettronici difettosi	Far sostituire da personale qualificato
	Mandata strozzata o intasata	Pulire / distendere la tubazione
La pompa non funziona in automatico	Perdita lato aspirazione la pompa aspira aria	Controllare l'aspirazione, eliminare la perdita
	Galleggiante sporco	Pulire galleggiante e vasca
La pompa fa molto rumore	La pompa lavora senza acqua, è presente un effetto sifone nelle condutture	Eliminare l'effetto sifone assicurando che la parte di uscita della tubazione di mandata sia a un livello più alto della vasca di raccolta del condizionatore

9. Dichiarazione di Conformità

Questa dichiarazione di conformità è valida per il seguente prodotto:
Dispositivo: Pompa per condensa NTH7.1 - NTH7 - NTH10.1 - NTH10



Il prodotto è conforme alla direttiva Bassa Tensione (2006/95/EG).
Le norme di riferimento alla conformità della compatibilità delle emissioni elettromagnetiche sono le seguenti: **2004/108/EG**

Questa dichiarazione è emessa da:
Steelpumps srl - Via Sicilia - 56035 Lari (PI)

Lari, 22/4/2014

Direttore tecnico Luca Pinori